

Do Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIE Nr 2 DO SIWZ

Dotyczy: Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, gmina Czernica

Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy Wykonawca może zaprojektować mieszankę zgodnie z PN-S-96025: 2000 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 KR 1-2 lub KR 3-6 i trzymać się wymagań tej normy omijając tablicę 6a w D-5.03.05 dotyczącą warstwy ścieralnej o zwiększonej odporności na deformacje trwałe.

Powyższa Specyfikacja D-5.03.05 Tablica 6a Wymagania wobec betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe do warstwy ścieralnej i wyrównawczej przedstawia wymagania dla ruchu KR 3-6 nieobowiązującego już zeszytu IBDiM nr 48, niektóre z wymagań są wręcz nieosiągalne przy takim uziarnieniu mieszanki mineralno-asfaltowej i doborze asfaltów 35/50 lub 50/70

Odpowiedź:

Wykonawca może zaprojektować mieszankę zgodnie z PN-S-96025:2000 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 dla KR 1-2.

W SST przez omyłkę w tablicy 6a podano wymagania dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na deformacje trwałe dla KR 3-6 zamiast wymagań wobec mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2.

Całość poprawionych zapisów w tablicy 6a przedstawia się następująco:

Tablica 6a. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Lp.	Właściwości	KR 1-2
1	Uziarnienie mieszanki mineralnej (mm)	0-12,8
2	Moduł sztywności pełzania ¹⁾ , MPa	nie wymaga się
3	Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 °C, kN	≥ 5,5
4	Odkształcenie próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 °C mm	2,0-5,0
5	Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla zagęszczonych 2 x 75 uderzeń, % v/v	1,5-3,5
6	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach wg Marshalla., %	75,0-90,0
7	Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 12,8 mm	od 3,5 do 5,0
8	Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %	≥ 98,0
9	Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)	1,5-4,0

¹⁾ - Oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowej

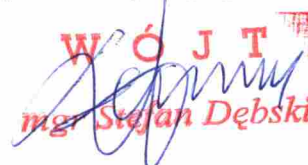
Pytanie nr 2:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy jedynie procentowego udziału podwykonawców. W związku z tym prosimy o zmianę załącznika nr 4 tak aby wykonawca nie musiał wskazywać danych podwykonawcy.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ, którego formularz zostaje załączony do niniejszego pisma.

WÓJT

mgr Stefan Dębski

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

Dane dotyczące podwykonawcy

Lp.	Rodzaj powierzonej części zamówienia	Wartość powierzonej części zamówienia

Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, wówczas nie składa niniejszego załącznika.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)