



3x230/400V/50Hz

Arkusz 2

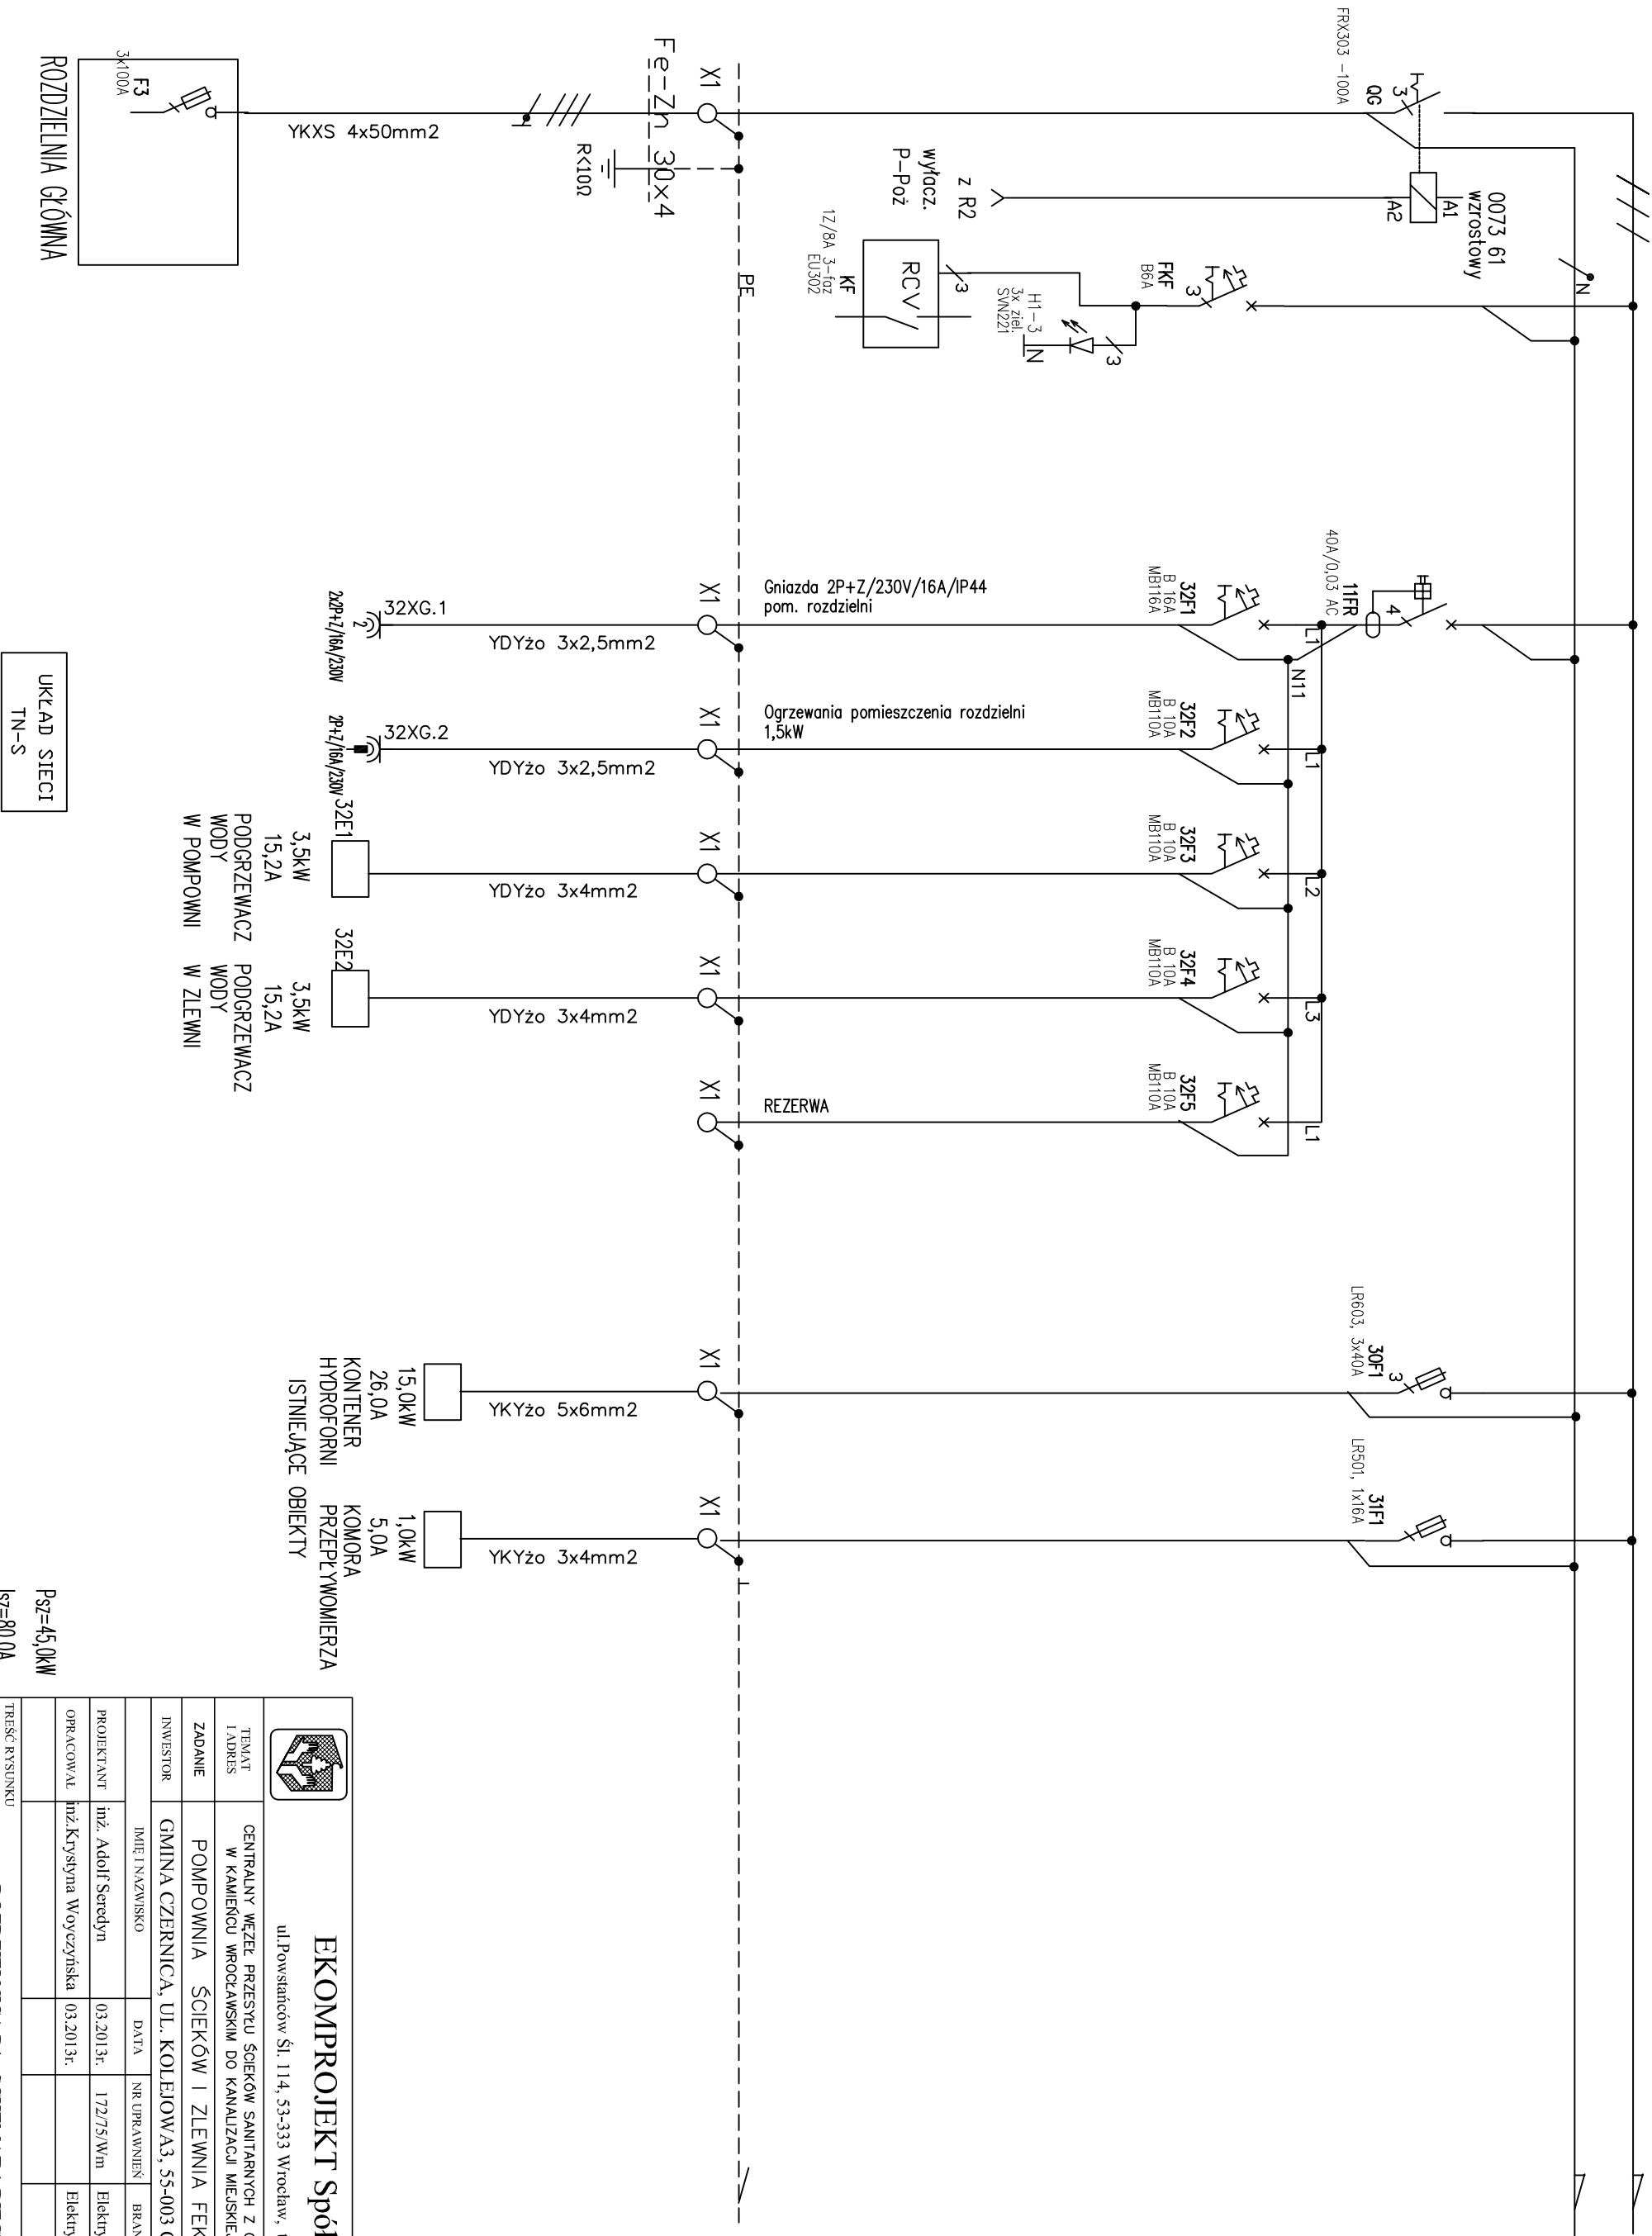

UKŁAD SIECI
TN-S

PODGRZEWACZ WODY
W POMPOWNI

PODGRZEWACZ WODY
W ZLEWNI

15,0kW
26,0A
KONTENER
HYDROFORNI

1,0kW
5,0A
KOMORA
PRZEPŁYWOMIERZA

PsZ=45,0kW
IsZ=80,0A

ul.Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław, tel./fax 333-80-65						
EKOMPROJEKT Spółka z o.o.						
TENANT I ADRES	CENTRALNY WĘZEL PRZESYŁU ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z GMINY CZERNICA W KAMIENCU WROCŁAWSKIM DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ WROCŁAWIA					STADIUM PW
ZADANIE	POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZLEWNI FEKALIÓW					
INWESTOR	GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA					NR PROJEKTU 30/UT/13
	IMIE I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT	inż. Adolf Seredyń	03.2013r.	172/75/Wm	Elektryczna		
OPRACOWAŁ	inż. Krystyna Woyczyńska	03.2013r.		Elektryczna		
TREŚĆ RYSUNKU						arkusz 1
ROZDZIELNICA R1 SCHEMAT I-BIEGUNOWY						