

Podłączenie pod wyjście
zasilania instalacji grzewczej
w kotle gazowym.


Podłączenie pod wyjście
powrotu instalacji grzewczej
w kotle gazowym.

Podłączenie pod zasilanie
węzownicy zasobnika cwu.

Podłączenie pod zasilanie
instalacji centralnego ogrzewania.

Podłączenie pod powrót z
węzownicy zasobnika cwu.

Podłączenie pod powrót instalacji
centralnego ogrzewania.

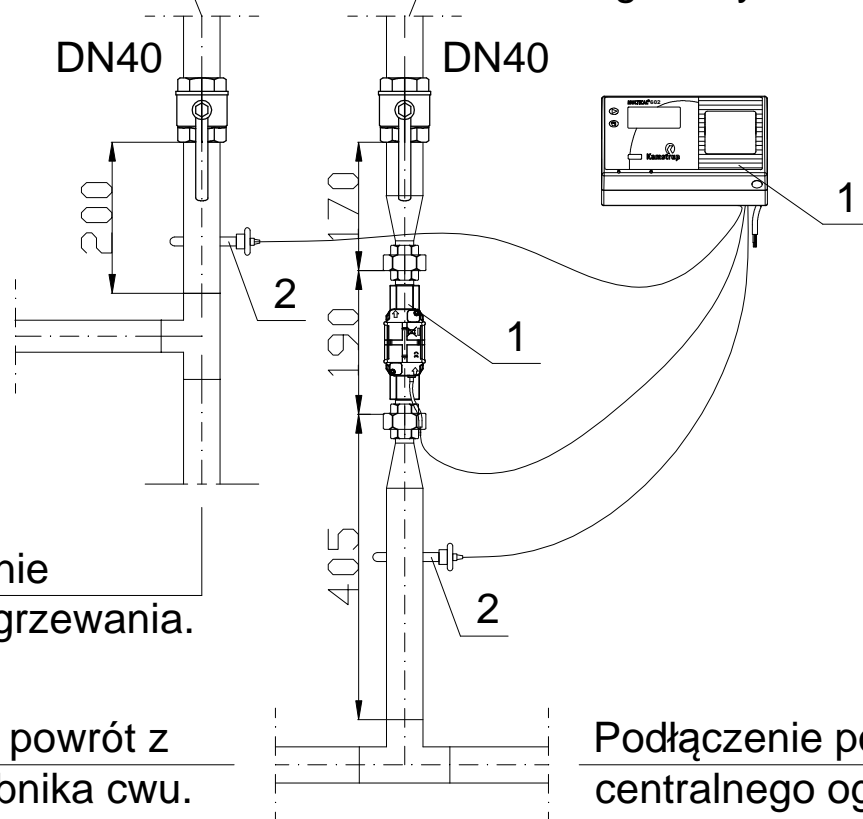

LEGENDA:

1. Ciepłomierz Kamstrup Multical 602 z przetwornikiem

Ultraflow 54 typ G1B $q_p=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $L=190\text{mm}$.

2. Czujnik temperatury Pt500 - 2szt.

EKO—PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI 54–608 Wrocław, ul. L.Tyrmanda 7 / 5, tel.502 205 773			
nazwa i adres obiektu:	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZERNICY ul. Wrocławska 52, 55–003 Czernica		
branża:	projektant:	nr uprawnień:	podpis:
sanitarna	mgr inż. Paweł Wiśniewski	79/DOŚ/05	
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ MONTAŻU UKŁADU POMIAROWEGO.		
data opracowania: KWIECIEŃ 2015r.	stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	skala: 1:100	Nr rys.: 2