

PROJEKT-WKG Diana Mokrzycka,
ul. Niedźwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wr.

Temat: Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej
na dz. 25/1, 406/3, 23/1 w Wojnowicach

Lokalizacja: dz. 25/1, 406/3, 23/1, ul. Czereśniowa, Wojnowice, gm. Czernica




Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/72 21 700, fax 71/72 21 706
NIP: 897-15-89-815

Załącznik Nr. 1
Do Dec. Nr 500/2018
Z dnia 19.02.2018

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

**Kategoria
obektu:** XXVI

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Fleszyński	upr. 479/01/DUW	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Drobiński	upr. 242/02/DUW	mgr inż. ŁUKASZ DROBIŃSKI upr. 242/02/DUW 
OPRACOWAŁA	mgr inż. Diana Mokrzycka	-	

Listopad 2017

Marcin Fleszyński

Wrocław, dnia 20.11.2017 r.

ul. Sępa Szarzyńskiego 70/7,

50-334 Wrocław

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej na dz. 25/1, 406/3, 23/1 w Wojnowicach

z lokalizacją : przy ulicy Czereśniowej
na dz. nr 25/1, 406/3, 23/1

obręb: Wojnowice, gm. Czernica

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewidencyjny 479/01/DUW

MARCIN FLESZYŃSKI
Up. do sporządzania projektów budowlanych
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewidencyjny 479/01/DUW

.....
(pieczęć i podpis projektanta/sprawdzającego)

* niepotrzebne skreślić.

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział w opracowaniu

Łukasz Drobiński
ul. Damrota 33a/13,
50-306 Wrocław

Wrocław, dnia 20.11.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej na dz. 25/1, 406/3, 23/1 w Wojnowicach

z lokalizacją : przy ulicy Czereśniowej
na dz. nr 25/1, 406/3, 23/1

obręb: Wojnowice, gm. Czernica

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewidencyjny 242/02/DUW

mgr inż. ŁUKASZ DROBIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania, nadzoru budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 242/02/DUW

.....
(pieczęć i podpis projektanta/sprawdzającego)

* niepotrzebne skreślić.

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział w opracowaniu

SPIS ZAWARTOŚCI

I	Decyzje i uzgodnienia	
1.	Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne do rozbudowy sieci wodociągowej nr DU.624.516.1.2017.	1
2.	Zaświadczenie o MPZP.	3
3.	Uzgodnienie projektu technicznego w ZGK Czernica nr DU.624.516.2.2017.	5
4.	Uzgodnienie projektu w zakresie pasa drogowego GKil.7012.117.1.2017.AB.	7
5.	Koordinacja projektu nr 1689/2017.	9
6.	Uzgodnienie Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.7236.2017.MP.	10
7.	Uzgodnienie p.poż. nr/17.	11
8.	Dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe.	12
II	Opis techniczny sieć wodociągowa	
1	Dane ogólne.	16
1.1	Inwestor.	16
1.2	Lokalizacja.	16
1.3	Podstawa opracowania.	16
1.4	Zakres opracowania.	16
2	Rozwiązania techniczne sieci wodociągowej.	16
2.1	Przedmiot inwestycji.	16
2.2	Lokalizacja inwestycji.	16
2.3	Stan formalno- prawny terenu inwestycji.	16
2.4	Opis stanu istniejącego.	17
2.5	Tereny podlegające ochronie.	17
2.6	Obszar oddziaływania obiektu.	17
3	Rozwiązania projektowe.	17
3.1	Opis projektowanej sieci wodociągowej.	17
3.2	Materiały.	18
4	Część technologiczna.	19
4.1	Przygotowanie robót.	19
4.2	Wykopy, układanie rur, zasypywanie.	19
4.3	Odwodnienie wykopów.	19
4.4	Roboty montażowe.	20
4.5	Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.	20
4.6	Oznakowanie rurociągu.	20
5	Odbiór robót budowlanych.	21
5.1	Próba ciśnienia, płukanie, dezynfekcja.	21
5.2	Odbiór geodezyjny.	21
6	Uwagi.	21
7	Informacje dotyczące planu BIOZ.	22
8	Informacje dotyczące odstępstwa od projektu.	23
III	Część graficzna	
- rys.1	- Projekt zagospodarowania terenu.	24
- rys.2	- Profil podłużny wodociągu.	25
- rys.3	- Schemat węzłów.	26

DU.624.516.1.2017
WW

Ratowice, dnia 30.11.2017 r.

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wydania warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej w dz. nr 25/1, 406/3, 23/1 w miejscowości **Wojnowice**, w celu stworzenia możliwości podłączenia dla dz. nr 222/2, ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody na cele socjalno-bytowe oraz określa następujące warunki techniczne rozbudowy wodociągu:

1. Miejsce wpięcia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu PVC Dz110 w dz. nr 25/1, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1)
2. Wpięcia dokonać poprzez połączenie z istniejącym trójnikiem i montażem zasuw DN100.
3. Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej Dz160 (dz. nr 406/3, obręb Wojnowice). Kształtki i armaturę na sieci zaprojektować jako kołnierzowe.
4. Węzły hydrantowe: hydrant żeliwny (kolumna hydrantu, korpus górny i korpus dolny- żeliwne) z wrzecionem ze stali nierdzewnej; kształtki kołnierzowe; osł zasuw w odległości min. 0,5m od skraju hydrantu.
5. Ciśnienie w gminnej sieci wodociągowej wynosi 0,2 - 0,4 MPa.
6. Zaleca się stosowanie rur PVC / PEHD PN10 oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
7. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).
8. Należy wykonać projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskać wymagane uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z o.o., oraz właścicieli działek przez które przebiega sieć oraz uzyskać decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy sieci w Starostwie Powiatu Wrocławskiego.
9. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i ustalić z ZGK Czernica Sp. o.o. termin rozpoczęcia prac. Po ułożeniu wodociągu należy powiadomić ZGK Czernica Sp. z o.o., celem ustalenia terminu próby ciśnieniowej. Termin wpięcia do istniejącego wodociągu ustalony zostanie po przekazaniu do tutejszego Zakładu wyników badań bakteriologicznych z projektowanego odcinka oraz dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacją geodezyjną.
10. Odbiór końcowy wykonanego odcinka sieci nastąpi z udziałem pracowników Urzędu Gminy Czernica i ZGK Czernica Sp. z o.o.
11. Zawarcie umowy na dostawę wody nastąpi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji i użytkowania.
12. Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem
Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

Monika Dębowicz
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Za zgodność
z oryginałem
Liliana Mokrzycka
Tel. 663 379 737

Sprawa prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczeronica.pl www.zgkczeronica.pl 71 318 01 73

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918. Kapitał zakładowy: 1 900 000,00 PLN

737
мол



URZĄD GMINY CZERNICA

GKil.6727.2.353.2017.ŁK

Czernica, dnia 10.01.2018 r.

ZAŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Czernica zaświadcza, że działka nr 25/1 obręb **Wojnowice** gmina Czernica, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica jako:

- teren ciągu pieszo-jezdnego (symbol 1KDP)

Wójt Gminy Czernica zaświadcza, że działka nr 406/3 obręb **Wojnowice** gmina Czernica, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica jako:

- teren ciągu pieszo-jezdnego (symbol 1KDP)
- teren drogi lokalnej (symbol 2KDL)

Wójt Gminy Czernica zaświadcza, że działka nr 23/1 obręb **Wojnowice** gmina Czernica, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica jako:

- teren ciągu pieszo-jezdnego (symbol 1KDP)

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/321/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 6 z 2011 r. poz. 70).

Z up. WÓJTA


Robert Kropielnicki

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(inwestycji)Otrzymują:

1. Pani Diana Mokrzycka- pełnomocnik
2. a/a.

Za zgodność
z oryginałem
Diana Mokrzycka
Tel. 663 379 737

fot.

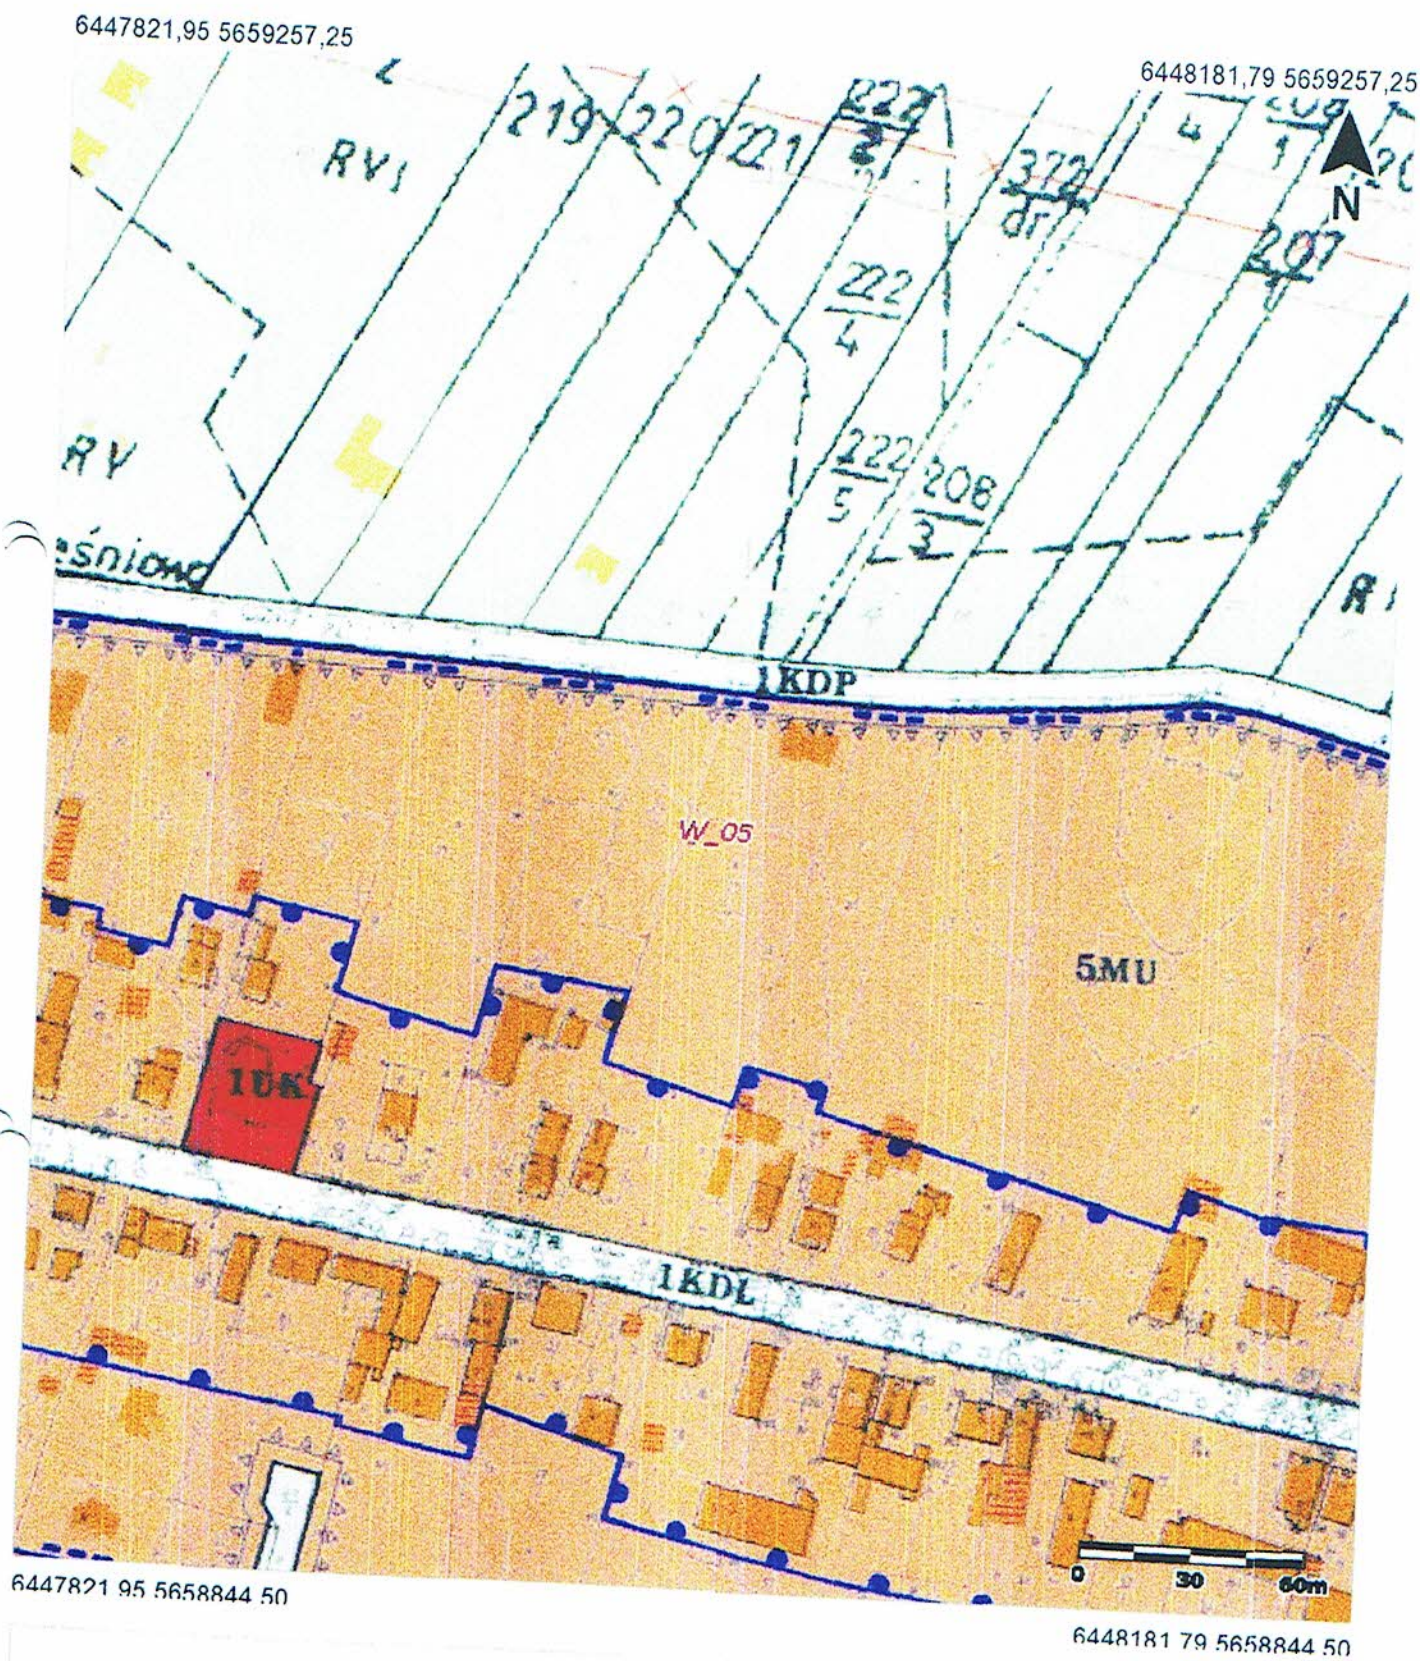

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

DU.624.516.2.2017
U

Ratowice, dnia 11.12.2017 r.

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej, ul. Czereśniowa w Wojnowicach, gmina Czernica.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. uzgadnia projekt sieci wodociągowej PEHD Dz160 w dz. nr 406/3, W110 w dz. nr 25/1 oraz W90 w dz. nr 23/1, ul. Czereśniowa obręb Wojnowice, bez uwag.

Przebieg trasy uzgodnionej sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 1, będący załącznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Monika Dębowicz
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pani Diana Mokrzycka
2. a/a

Sprawy prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 71 318 01 73

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918 Kapitał zakładowy: 1 000 000 00 PLN

Za zgodność
z oryginałem
Diana Mokrzycka
Tel. 663 379 737

12061