


## OZNACZENIA:

	Kamera IP 4MPx – zewnętrzna
	Kamera IP 4MPx
	Przewód UTP4p kat 6

Przy wykonywaniu instalacji CCTV zastosować:

1. kamery DAHUA HAC-HDW1400M-0280B (zewnętrzna i wewnętrzna)
2. rejestrator IP NVR5432-4KS2 z dyskiem 2x8TB
3. Switch 2xPUKSAR SF116F1 16XPOE
4. Zasilacz buforowy impulsowy 2xPSB3512C PULSAR

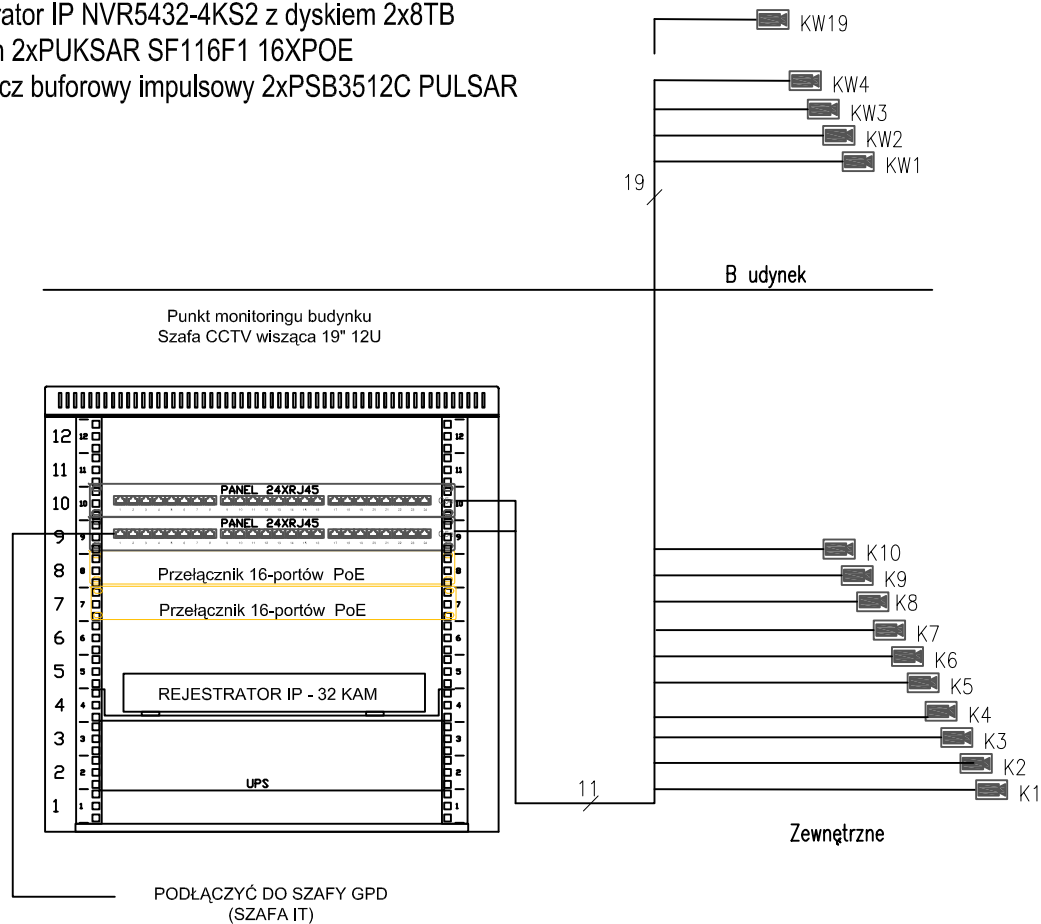

# ARCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE

GRAŻYNA RAJEWSKA

tel, kom. : +48 695 886 598

pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/2(węjście od parku)

[www.archigra.com.pl](http://www.archigra.com.pl) [archigra@archigra.com.pl](mailto:archigra@archigra.com.pl)

Nazwa rys.:	SCHEMAT CCTV		Nr rys.:	16/E
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data:	04.07.2019	Stadium: PW.
Projektował:	mgr inż. Marcin Bernacki nr upr. 140/02/DUW w spec. inst. el.	Podpis:		Branda: ELEKTR.
Sprawił:	inż. Miłosz Ruszel nr upr. 290/DOŚ/06 w spec. inst. el.	Podpis:		Branda: ELEKTR.
Opis:	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji. działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala:	1:75	Nr strony: